
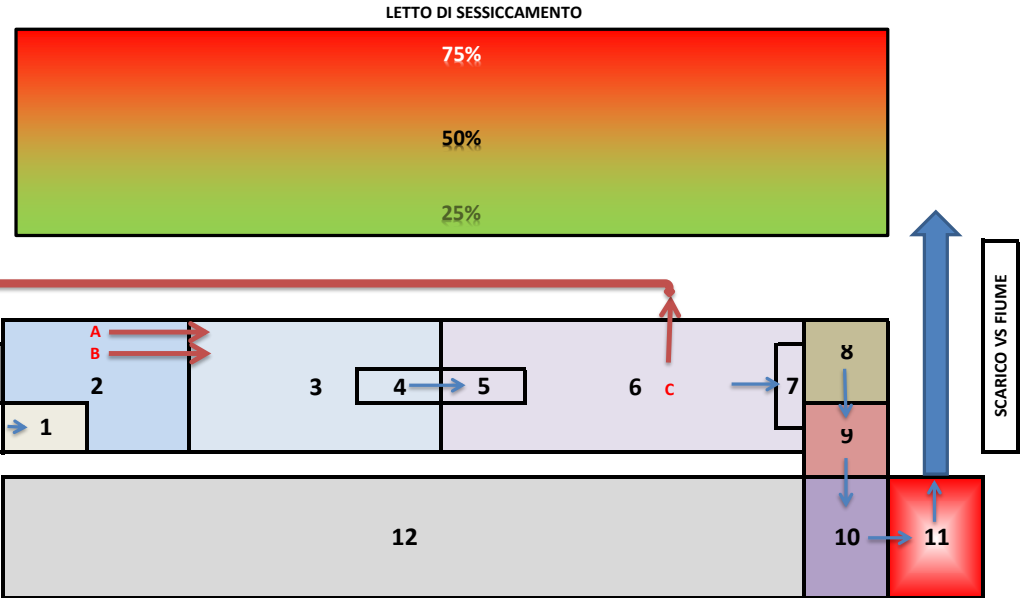


REPORT GIORNALIERO

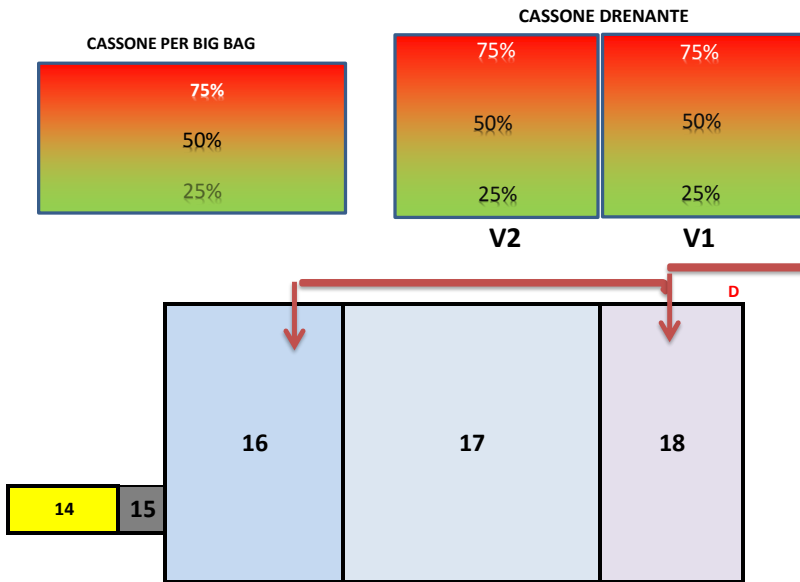

VASCA BOTTINI DI BORDO					
GRIGLIA 14	OK	GRIGLIATO	RICHIESTO INTERVENTO		Man
BOX 15	OK	50%	75%	RICHIESTO INTERVENTO	Man
VASCA 16	OK	GRIGLIATO	FANGHI	SCHIUMA	Man
VASCA 17	OK	RIFIUTI	FANGHI	SCHIUMA	RICH. INTERVENTO
VASCA 18	OK	RIFIUTI	FANGHI	SCHIUMA	RICH. INTERVENTO

POMPE SOMMERSE					
A	OK	BLOCCATA DA RIFIUTI	TROVATA SPENTA		Man
B	OK	RIFIUTI	SPENTA	TROVATA SPENTA	Man
C	OK	RIFIUTI	SPENTA	TROVATA SPENTA	Man
D	OK	RIFIUTI	SPENTA	TROVATA SPENTA	Man
E	OK	RIFIUTI	SPENTA	TROVATA SPENTA	Man

VASCA FANGHI						
CESTELLO 1	OK	GRIGLIATO	RICHIESTO INTERVENTO		MAN	
VASCA 2	OK	GRIGLIATO	RICHIESTO INTERVENTO		MAN	
VASCA 3	OK	GRIGLIATO	FANGHI SCURI	FANGHI SOSPESI	SCHIUMA	RICHIESTO INTERVENTO
TROPPOPIENO 4	OK	GRIGLIATO	FANGHI	PRESENZA RIFIUTI	FANGHI SOSPESI	RICHIESTO INTERVENTO
VASCHETTA 5	OK	GRIGLIATO	FANGHI	PRESENZA RIFIUTI	FANGHI SOSPESI	RICHIESTO INTERVENTO
VASCA 6	OK	GRIGLIATO	FANGHI GRIGI	FANGHI MARRONI	FANGHI SOSPESI	RICHIESTO INTERVENTO
TROPPOPIENO 7	OK	GRIGLIATO	FANGHI	PRESENZA RIFIUTI	FANGHI SOSPESI	RICHIESTO INTERVENTO
VASCA 8	OK	GRIGLIATO	FANGHI SOSPESI	RICHIESTO INTERVENTO		MAN
VASCA 9	OK	GRIGLIATO	FANGHI SOSPESI	RICHIESTO INTERVENTO		MAN
VASCA 10	OK	GRIGLIATO	FANGHI SOSPESI	RICHIESTO INTERVENTO		MAN
VASCA 11	OK	GRIGLIATO	FANGHI SOSPESI	RICHIESTO INTERVENTO		MAN
VASCA 12	OK	GRIGLIATO	ACQUE STAGNANTI	PRESENZA RIFIUTI	RICHIESTO INTERVENTO	
BOX 13	OK	25%	50%	75%	RICHIESTO INTERVENTO	MAN

ANALISI ACQUE REFLUE			
1	QUANTITA' FANGHI IN VASCA DI ENTRATA:		
2	QUANTITA' FANGHI IN VASCA DI OSSIGENAZIONE:		
3	QUANTITA' FANGHI IN VASCA DI USCITA:		
4	MINUTI SCARICO ACQUA:	H FANGHI VASCA 1	H FANGHI VASCA 2
			H. FANGHI LETTO ESSICCAMENTO

DATA	_____
L'ADDETTO	_____